

3 вересня 2025 року діють оновлені вимоги до облаштування інклюзивності будівель і споруд

Вони стосуються пандусів, входів та шляхів руху, санітарних зон, планування території тощо. Документ також містить нові терміни та графічні матеріалами з прикладами облаштування інклюзивного простору.

Зміна №2 актуалізує низку розділів ДБН В.2.2-40:2018, зокрема:

Вхідні групи та сервісні зони

1. За необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порога не повинна перевищувати 1,5 см. Перед дверима «доступних входів» слід передбачати вільний простір для можливості маневрування на кріслі колісному — 1,5×2,0 м (для нового будівництва) та 1,5×1,5 м (для реконструкції).
2. Поручні пандусів всередині будівлі повинні бути матовими та мати гладку поверхню, щоб забезпечити достатній опір ковзанню рук.
3. У місцях надання послуг населенню висота вікна для надання інформації чи послуг не повинна перевищувати 1,1 м.

Планування території

1. Мінімальна довжина променю тактильної смуги у разі примикання одна до одної повинна складати не менше ніж 1,2 м. Якщо тактильна смуга прокладена паралельно одна до одної, відстань між ними повинна бути не менше ніж 3 м.
2. На території закладів, установ, організацій та прибудинкових територій житлових будинків:
пішохідні доріжки повинні бути відокремлені від проїздів автотранспорту та велосипедних доріжок;
велосипедна доріжка повинна за кольором та фактурно відрізнятися від поверхні пішохідної доріжки.
Місця для паркування велосипедів, самокатів, скутерів тощо має бути облаштовано поза межами пішохідних шляхів.
3. Вздовж основних пішохідних шляхів руху на території закладів та прибудинкових територій житлових будинків рекомендовано влаштовувати майданчики з лавами для відпочинку. Майданчики слід розміщувати з інтервалом 30-100 м. Поруч із лавою потрібно передбачати вільний простір завширшки не менше ніж 1,2 м.

Візуальні елементи доступності

При проєктуванні та будівництві рекомендується поєднувати темні кольори з більш яскравими для контрастного співвідношення, яке досягається за рахунок стандартних та спеціальних рішень.

Кімната матері і дитини

Рекомендується поруч із туалетними приміщеннями загального користування розміщувати кімнату для годування немовлят. Приміщення має бути обладнане умивальником, сповивальним столиком та розетками.

Вичерпний перелік оновлень читайте в Зміні № 2 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" за посиланням: <https://bit.ly/4puehFl>.



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ВХІДНІ ГРУПИ

Висота кожного порога не має перевищувати 1,5 см. Перед дверима слід передбачити достатньо місця для маневрування на кріслі колісному.



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ПОРУЧНІ ПАНДУСІВ

Мають бути гладкі та матові, щоб
забезпечити достатній опір ковзанню рук.





Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ВИСОТА ВІКНА

Для надання інформації/послуг
населенню не має перевищувати 1,1 м.



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ТАКТИЛЬНІ СМУГИ

Встановлюються вимоги щодо довжини променей тактильних смуг (не менше, ніж 1,2 м) та відстаней між ними (не менше, ніж 3 м).




Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Рекомендується влаштовувати майданчики з лавами для відпочинку вздовж основних пішохідних шляхів руху з інтервалом 300-100 м і вільним простором завширшки.

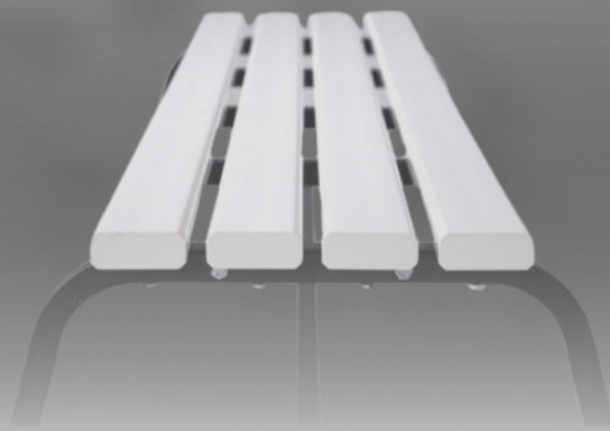



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ВІЗУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Рекомендується поєднувати темні кольори з більш яскравими для контрастного співвідношення.



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ДОРІЖКИ

Пішохідні доріжки мають бути відокремлені від проїздів автотранспорту та велодоріжок. Велосипедна доріжка має відрізнятися за кольором і фактурою від пішохідної.



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

ПАРКУВАННЯ

Місця для паркування велосипедів, самокатів, скутерів тощо має бути облаштовано поза межами пішохідних шляхів.



Державна інспекція
архітектури та містобудування
України



фізична
безбар'єрність

КІМНАТА МАТЕРІ ТА ДИТИНИ

Рекомендується поруч із туалетними приміщеннями загального користування розміщувати кімнату для годування немовлят.